



西藏自治区

建筑勘察设计院

THE ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE OF TIBET

NO. 1031000 30-32 STREET OF LHASA

注册证书号: A154000140

院长	王成华	总工程师	李成华
总工程师	李成华	设计负责人	李成华
设计负责人	李成华	专业负责人	李成华
专业负责人	李成华	审核	李成华
审核	李成华	校对	李成华
校对	李成华	绘图	李成华



广州捷时建筑设计研究院有限公司

GUANGZHOU TIESHI ARCHITECTURAL DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140


注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

注册证书号: A154000140

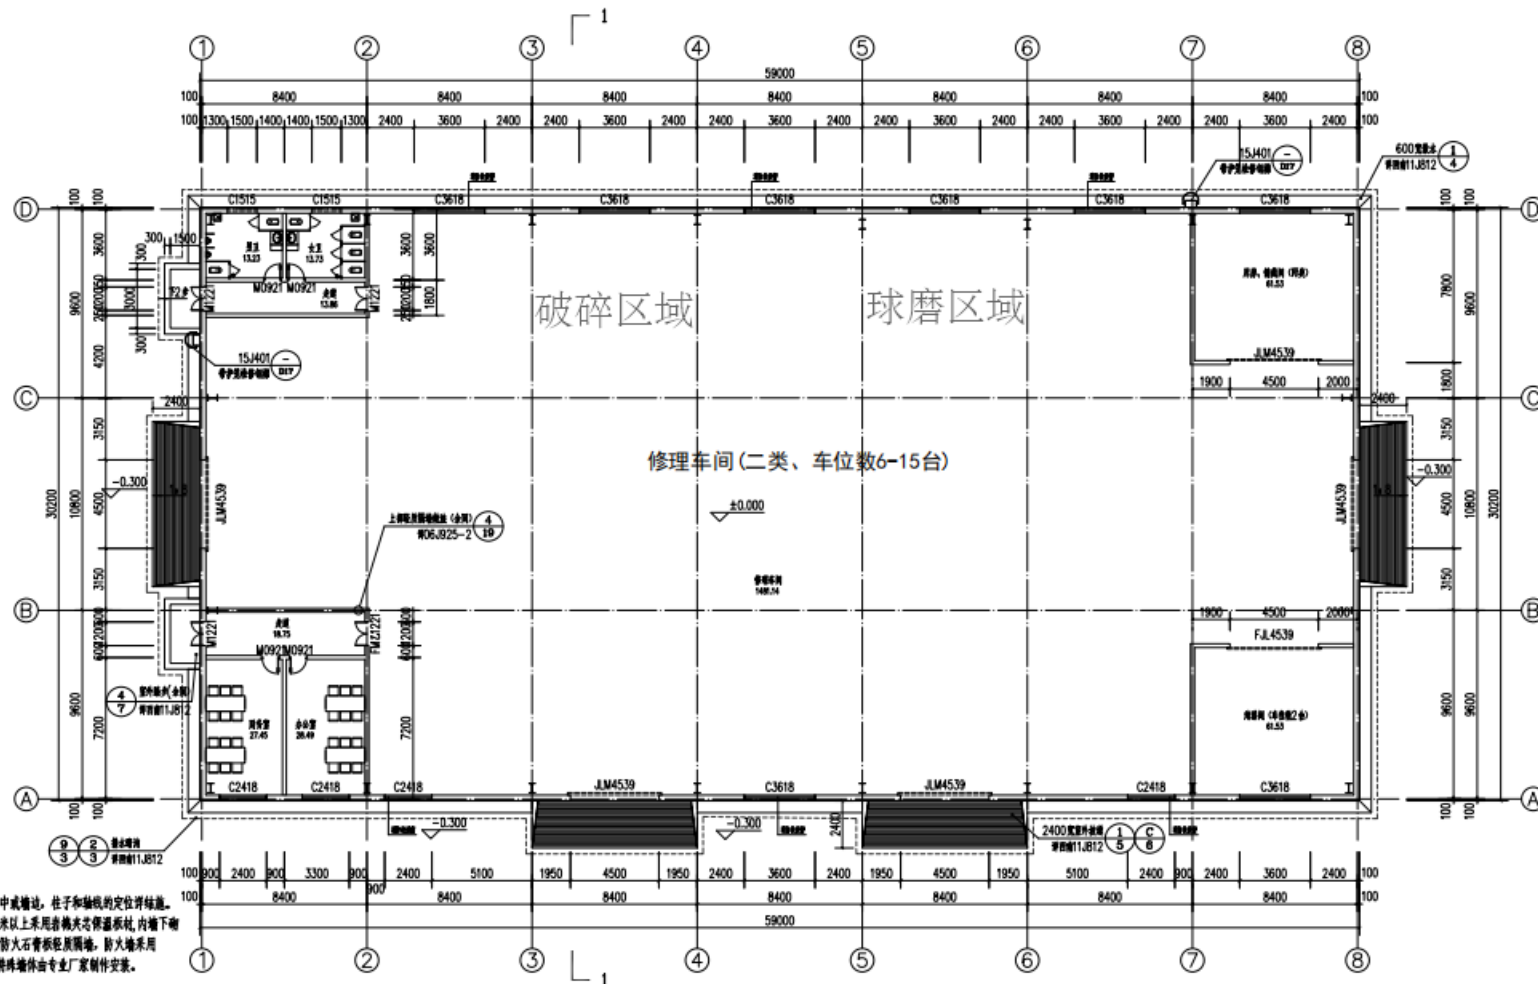

说明:

1. 图中所注定位点均为轴线交点, 无轴线的墙体定位为墙中或墙边, 柱子和轴线的定位详标准。
2. 本项目外墙下砌1.5米300厚实心混凝土砌块, 1.5米以上采用岩棉夹芯保温板, 内墙下砌1.5米200厚空心混凝土砌块, 1.5米以上采用轻钢龙骨防火石膏板轻钢龙骨, 防火墙采用300厚实心混凝土砌块, 门框等特制标注外均为100, 特殊墙体由专业厂家制作安装。
3. 所有梁、柱、的尺寸及定位详标准。
4. 通风管位置及尺寸详标准, 配合水暖施工。
5. 配电柜具体位置及尺寸, 配电房电缆沟的尺寸及定位详标准, 配合水暖施工。
6. 所有顶棚洞口堵头花施工, 当完成设备安装后将空腔封堵, 并保证完成面的平整。
7. 窗台高小900加设防护栏杆, 室外踏步标高为+0.015。
8. 设备用房门框均做C15混凝土浇筑150高浇筑。
9. 所有砌柱均做40厚涂塑彩钢夹芯板, 彩钢夹芯板20厚涂塑彩钢夹芯板。

一层平面图 1:150

建筑总面积1781.80m²

建筑总面积1781.80m²