
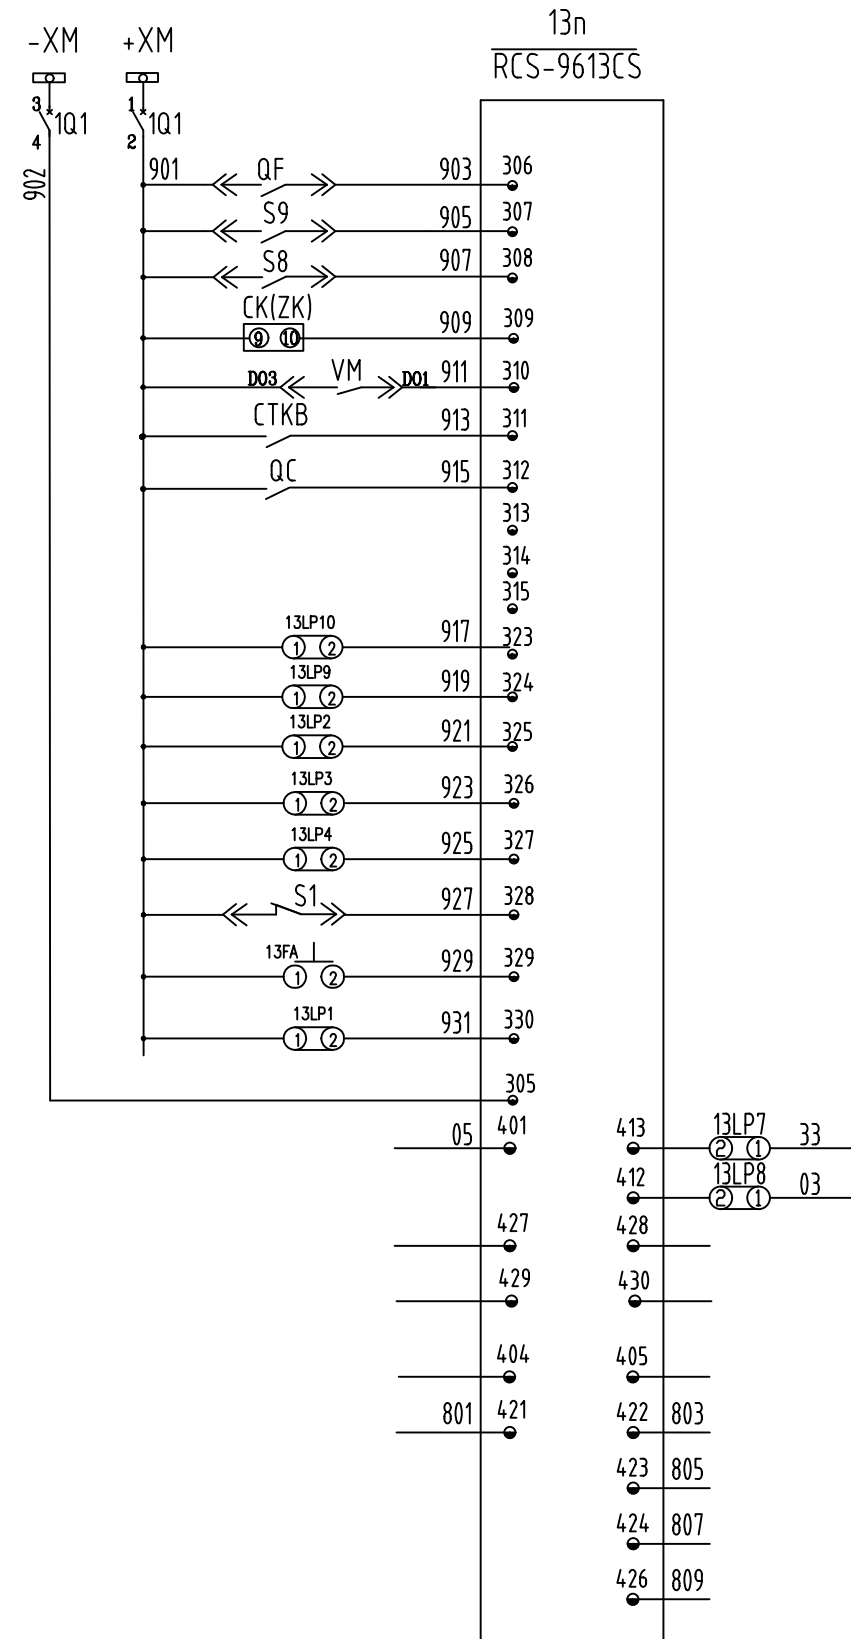


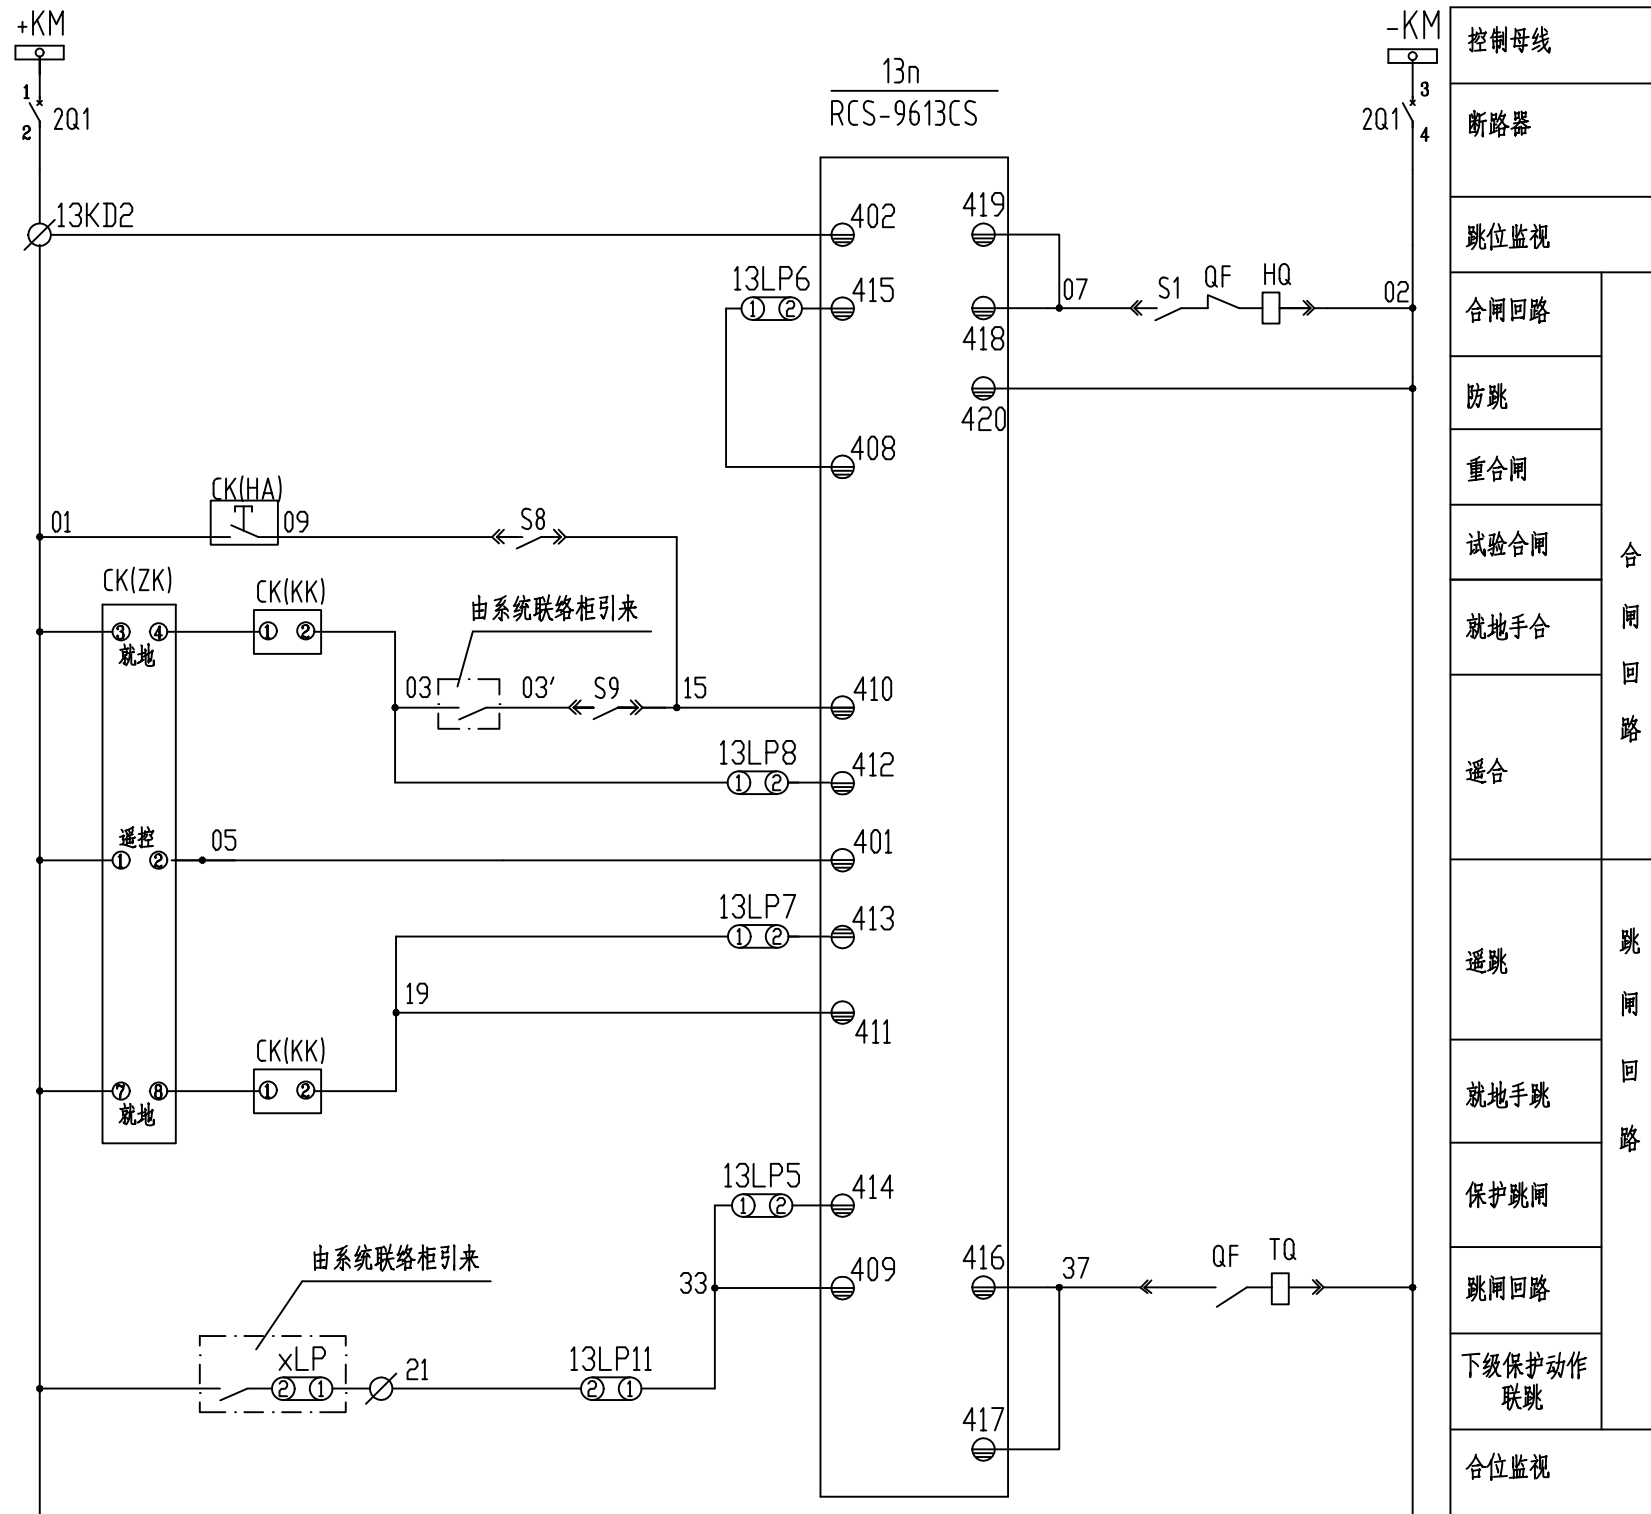

控制母线	
断路器	
断路器位置	开关量输入
手车工作位置	
手车试验位置	
远方/就地	
在线真空检测	
CT二次开路	
接地刀闸位置	
备用	
备用	
备用	
投远传远跳	开关量输出
投过流闭锁	
投差动	
闭锁重合闸	
投低周减载	
弹簧未储能	
信号复归	
置检修状态	
输入光耦-	远动输出
遥控跳闸	
遥控合闸	
保护动作	
跳闸位置	

		严怡青	2026.08.18	张红梅	2026.08.19	郭冲会	2026.08.20		
版次	说明	设计	日期	校核	日期	审核	日期	审定	日期
REV.	DESCRIPTION	DES.	DATE	CHKD.	DATE	INSPD.	DATE	APPD.	DATE

本文件专有权属四川省化工设计院所有,未经四川省化工设计院书面许可不得复制或转让给第三方。
This document is the sole property of Sichuan Chemical Engineering Design Institute. It may not be reproduced or transferred to a third party without Sichuan Chemical Engineering Design Institute prior consent in writing.

 四川省化工设计院 SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE					工程名称 PROJECT	四川宏达股份有限公司 120kt/a硫酸装置设备更新及配套余热发电项目		
图名 TITLE 系统联络线电源柜保护测控单元原理接线图					设计项目 ITEM	电气		
					设计阶段 STAGE	施工图		
					图 号 DWG.NO.	CH202516-4106		
专 业 DISP.	电气	专业负责人 DISP. SUPERVISOR		比 例 SCALE	/	第 3 张 SHEET	共 6 张 OF	