


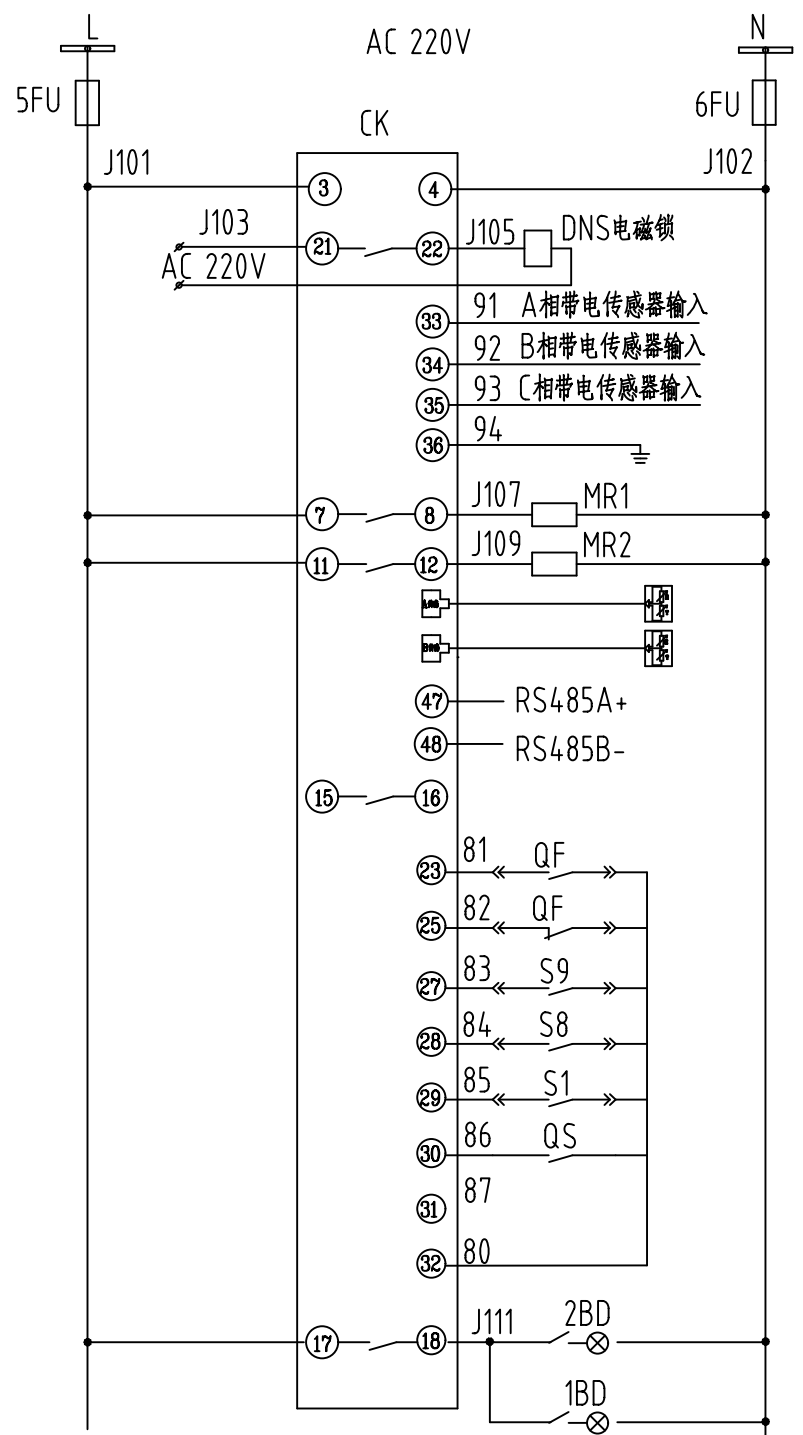

交流电小母线	
熔断器	
装置交流电源	
接地刀闸电磁闭锁输出	
A相带电输入	高压带电显示
B相带电输入	
C相带电输入	
接 地	
柜内空气调节器	温湿度控制
柜内空气调节器	
温湿度传感A	
温湿度传感B	
485A+	通讯
485B-	
报警输出	
断路器合闸	指示回路
断路器分闸	
手车工作位	
手车试验位	
储能信号	
接地刀位置	
备用	
公共端	
电缆室照明	
仪表室照明	

说明:本图中所有元器件的端脚号应根据实际订货厂商的产品核队后,根据使用功能进行安装接线.

13	-	模拟量电缆	ZR-DJYPEP-0.45/0.75kV系列	-	规格见端子排图
12	-	控制电缆	ZR-KYJVP(B)-0.6/1kV系列	-	规格见端子排图
11	IX	端子排	RDK-系列	195	
10	1Q1,2Q1	空气开关	S262UC-C6 AC220V	2	柜体成套
9	DNS	防护闭锁电磁铁	DSN-型 AC220V	1	柜体成套
8	Wh/Varh	多功能电度表	DSSD1008	1	带485接口
7	1~10FU	熔断器	RT18-32/6A	10	
6	VM	电网运行设备弧光保护装置	TCT-DUACP-(含监测器,传感器,连线等全部套件)	1	
5	CTKB	CT过压保护器	TCTCTB7系列	1	7绕组
4	1BD~2BD	照明灯	25W AC220V	2	柜体成套
3	MR1,MR2	加热器	DJR-100W AC220V	2	柜体成套
2	CK	智能操控装置	TCX800(带RS485接口)	1	
1	41n	微机电动机保护测控装置	RCS-9641CS AC220V	1	南瑞继保

装在高压柜上的二次设备

		严怡青	2026.08.18	张红梅	2026.08.19	郭冲会	2026.08.20		
版次	说明	设计	日期	校核	日期	审核	日期	审定	日期
REV.	DESCRIPTION	DES.	DATE	CHKD.	DATE	INSPD.	DATE	APPD.	DATE
本文件专有权属四川省化工设计院所有,未经四川省化工设计院书面许可不得复制或转让给第三方. This document is the sole property of Sichuan Chemical Engineering Design Institute. It may not be reproduced or transferred to a third party without Sichuan Chemical Engineering Design Institute prior consent in writing.									



四川省化工设计院

SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE

工程名称
PROJECT四川宏达股份有限公司
120kt/a硫酸装置设备更新及配套余热发电项目

设计项目
ITEM电气

设计阶段
STAGE施工图

图 号
DWG.NO.CH202516-4107

图名 TITLE
主风机电机就地电源进线
保护测控单元原理端子接线图

专业
DISP.电气

专业负责人
DISP. SUPERVISOR

比 例
SCALE/

第 4 张
SHEET OF 6 张