




典型的板面布置图



注: 1. 本图适用于循环水配电室DD206PP柜电源进线回路.

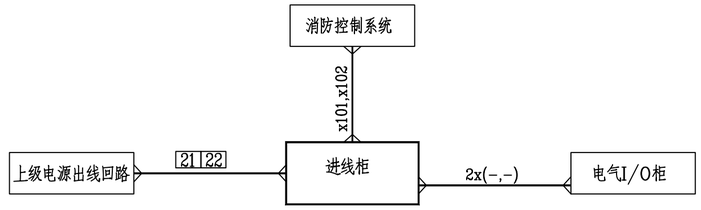

电缆联系图

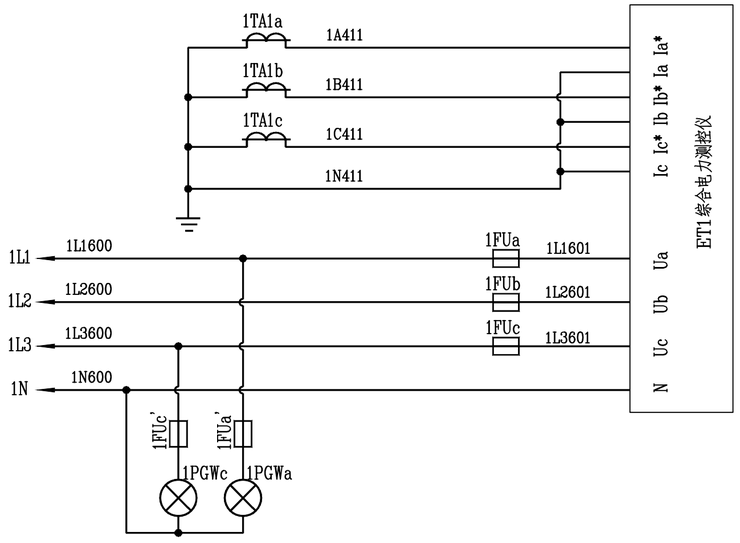

11	K11,K12,	中间继电器	JZC3-22d AC220V	2	
10	KA,1KA	中间继电器	-	2	
9	X	端子排	RDK-系列	-	
8	FU	熔断器	gF1-16/2A 500V	6	
7	ET	综合电力测控仪	见系统排列图	1	电流变比见系统图
6	PGR,PGG,PGW,PGY	指示灯	AD11-22/41-9GZ,AC220V 5A	1套	红绿黄灯各二,白色四个
5	SF,SS	按钮	LA38-11X2/204	1套	红绿各一
4	SAC	转换开关	ADA-6A698-3R/F029	1	
3	FB	断路器	GM5-63/2(0F+SD),AC220V,6A	1	
2	TA	电流互感器	见系统排列图	1	
	F	分励脱扣器	-	1	与断路器成套
	X	合闸线圈	-	1	与断路器成套
1	QA,QA0	断路器	见系统排列图	1套	
安装在低压屏上					
序号	代号	设备名称	型号规格	数量	备注

设 备 材 料 表

中心配电室	DD1120PP	新增进线柜	~500kW	1	
循环水站配电室	DD206PP	新增进线柜	~330kW	1	
工段名称	设备位号	设备名称	电动机功率	台数	备注

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD.	日期 DATE	校核 CHKD.	日期 DATE	审核 INSPD.	日期 DATE	审定 APPD.	日期 DATE
		严柏青	2026.08.18	张红梅	2026.08.19	郝博令	2026.08.20		

本文件专有权属四川省化工设计院所有,未经四川省化工设计院书面许可不得复制或转让给第三方.
This document is the sole property of Sichuan Chemical Engineering Design Institute. It may not be reproduced or transfered to a third party without Sichuan Chemical Engineering Design Institute prior consent in writing.

四 川 省 化 工 设 计 院
SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE

工程名称 PROJECT	四川宏达股份有限公司 120kt/a碳酸装置设备更新及配套公热改电项目
设计项目 ITEM	电气
设计阶段 STAGE	施工图
图 号 DWG.NO.	CH202516-4112
第 SHEET	1 张 共 OF 3 张

图名 TITLE

进线二次系统原理接线图

专业 DISP.	电气	专业负责人 RESPONSIBLE		比例 SCALE	/