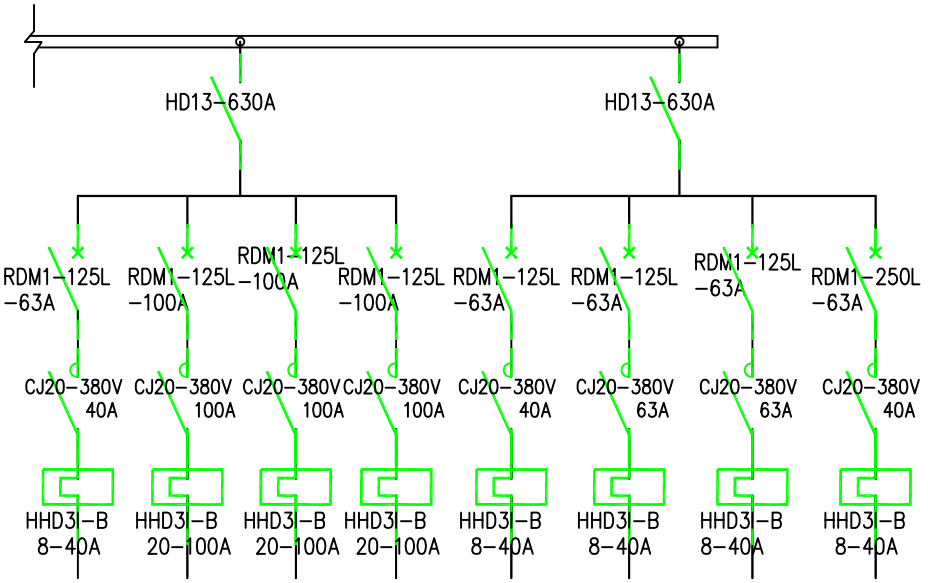


07

7GGD

800*2200*800

1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D
1#风机	1#搅拌	2#搅拌	备用	2#风机	螺运	备用	备用
15	22	22	22	15	18.5	18.5	15

四川宏达股份有色金属分公司			氧化锌1#窑配电室升级改造	
审 定			配电系统图 配电屏排列图	建 厂 地 址
审 核				设 计 阶 段
校 核				
设 计				电施-03
制 图				